

Hyrnsalmen tuulivoimayleiskaava 2040

kaavaluonnos 3.10.2022

YLEISMÄÄRÄYKSET (luonnos)

Strateginen tuulivoimayleiskaava on oikeusvaikutukseton. Yleiskaava on kunnan tahtotilan ilmaus. Tuulivoimayleiskaava ei kumoa kunnan alueella voimassa olevia kaavoja. Osoitettujen tuulivoimapuistojen alueiden sekä potentiaalisten tuulivoimatuotannon alueiden toteuttaminen vaatii osayleiskaavoituksen. Yksityiskohtaisemmassa suunnittelussa on pyrittävä vähentämään tuulivoimarakentamisen kielteisiä ympäristövaikutuksia.


Kaavan toteuttamisella ei saa vaikeuttaa puolustusvoimien toimintaa. Tuulivoimahankkeella tulee olla Puolustusvoimien hyväksyntä ennen tuulivoimalan rakennusluvan myöntämistä. Lisäksi alueelle voidaan vaatia tarkempia selvityksiä tuulivoimarakentamisen mahdollisista vaikutuksista Puolustusvoimille. Yksityiskohtaisemmassa suunnittelussa on otettava huomioon kulloinkin suunnitella olevan tuulivoimahankkeen ja muiden hankkeiden yhteisvaikutukset erityisesti asutukseen, luonnon monimuotoisuuteen, linnustoon, maisemaan ja kulttuuriperintöön sekä pyrittävä ehkäisemään haitallisia vaikutuksia.

Yksityiskohtaisemmassa suunnittelussa on varmistettava, ettei asutukselle tai loma-asutukselle aiheudu merkittäviä melu- ja väikevaikutuksia ja että valtakunnallisten ja maakunnallisten kulttuuriympäristöjen arvot säilyvät.

Tarkemmassa suunnittelussa tulee turvata poronhoidon toimintaedellytykset.

Sähkönsiirtoyhteyksissä käytetään ensisijaisesti maakaapeleita, mikäli niiden toteuttaminen on teknistaloudellisesti mahdollista.

Tuulivoimalat voivat aiheuttaa ympäristöhäiriöitä sekä rajoitteita muulle toiminnalle voimaloiden välittömässä läheisyydessä (1,5 km). Lähialueiden muussa maankäytössä tulee ottaa huomioon mm. tuulivoimaloista mahdollisesti aiheutuvat melu- ja väikevaikutukset.

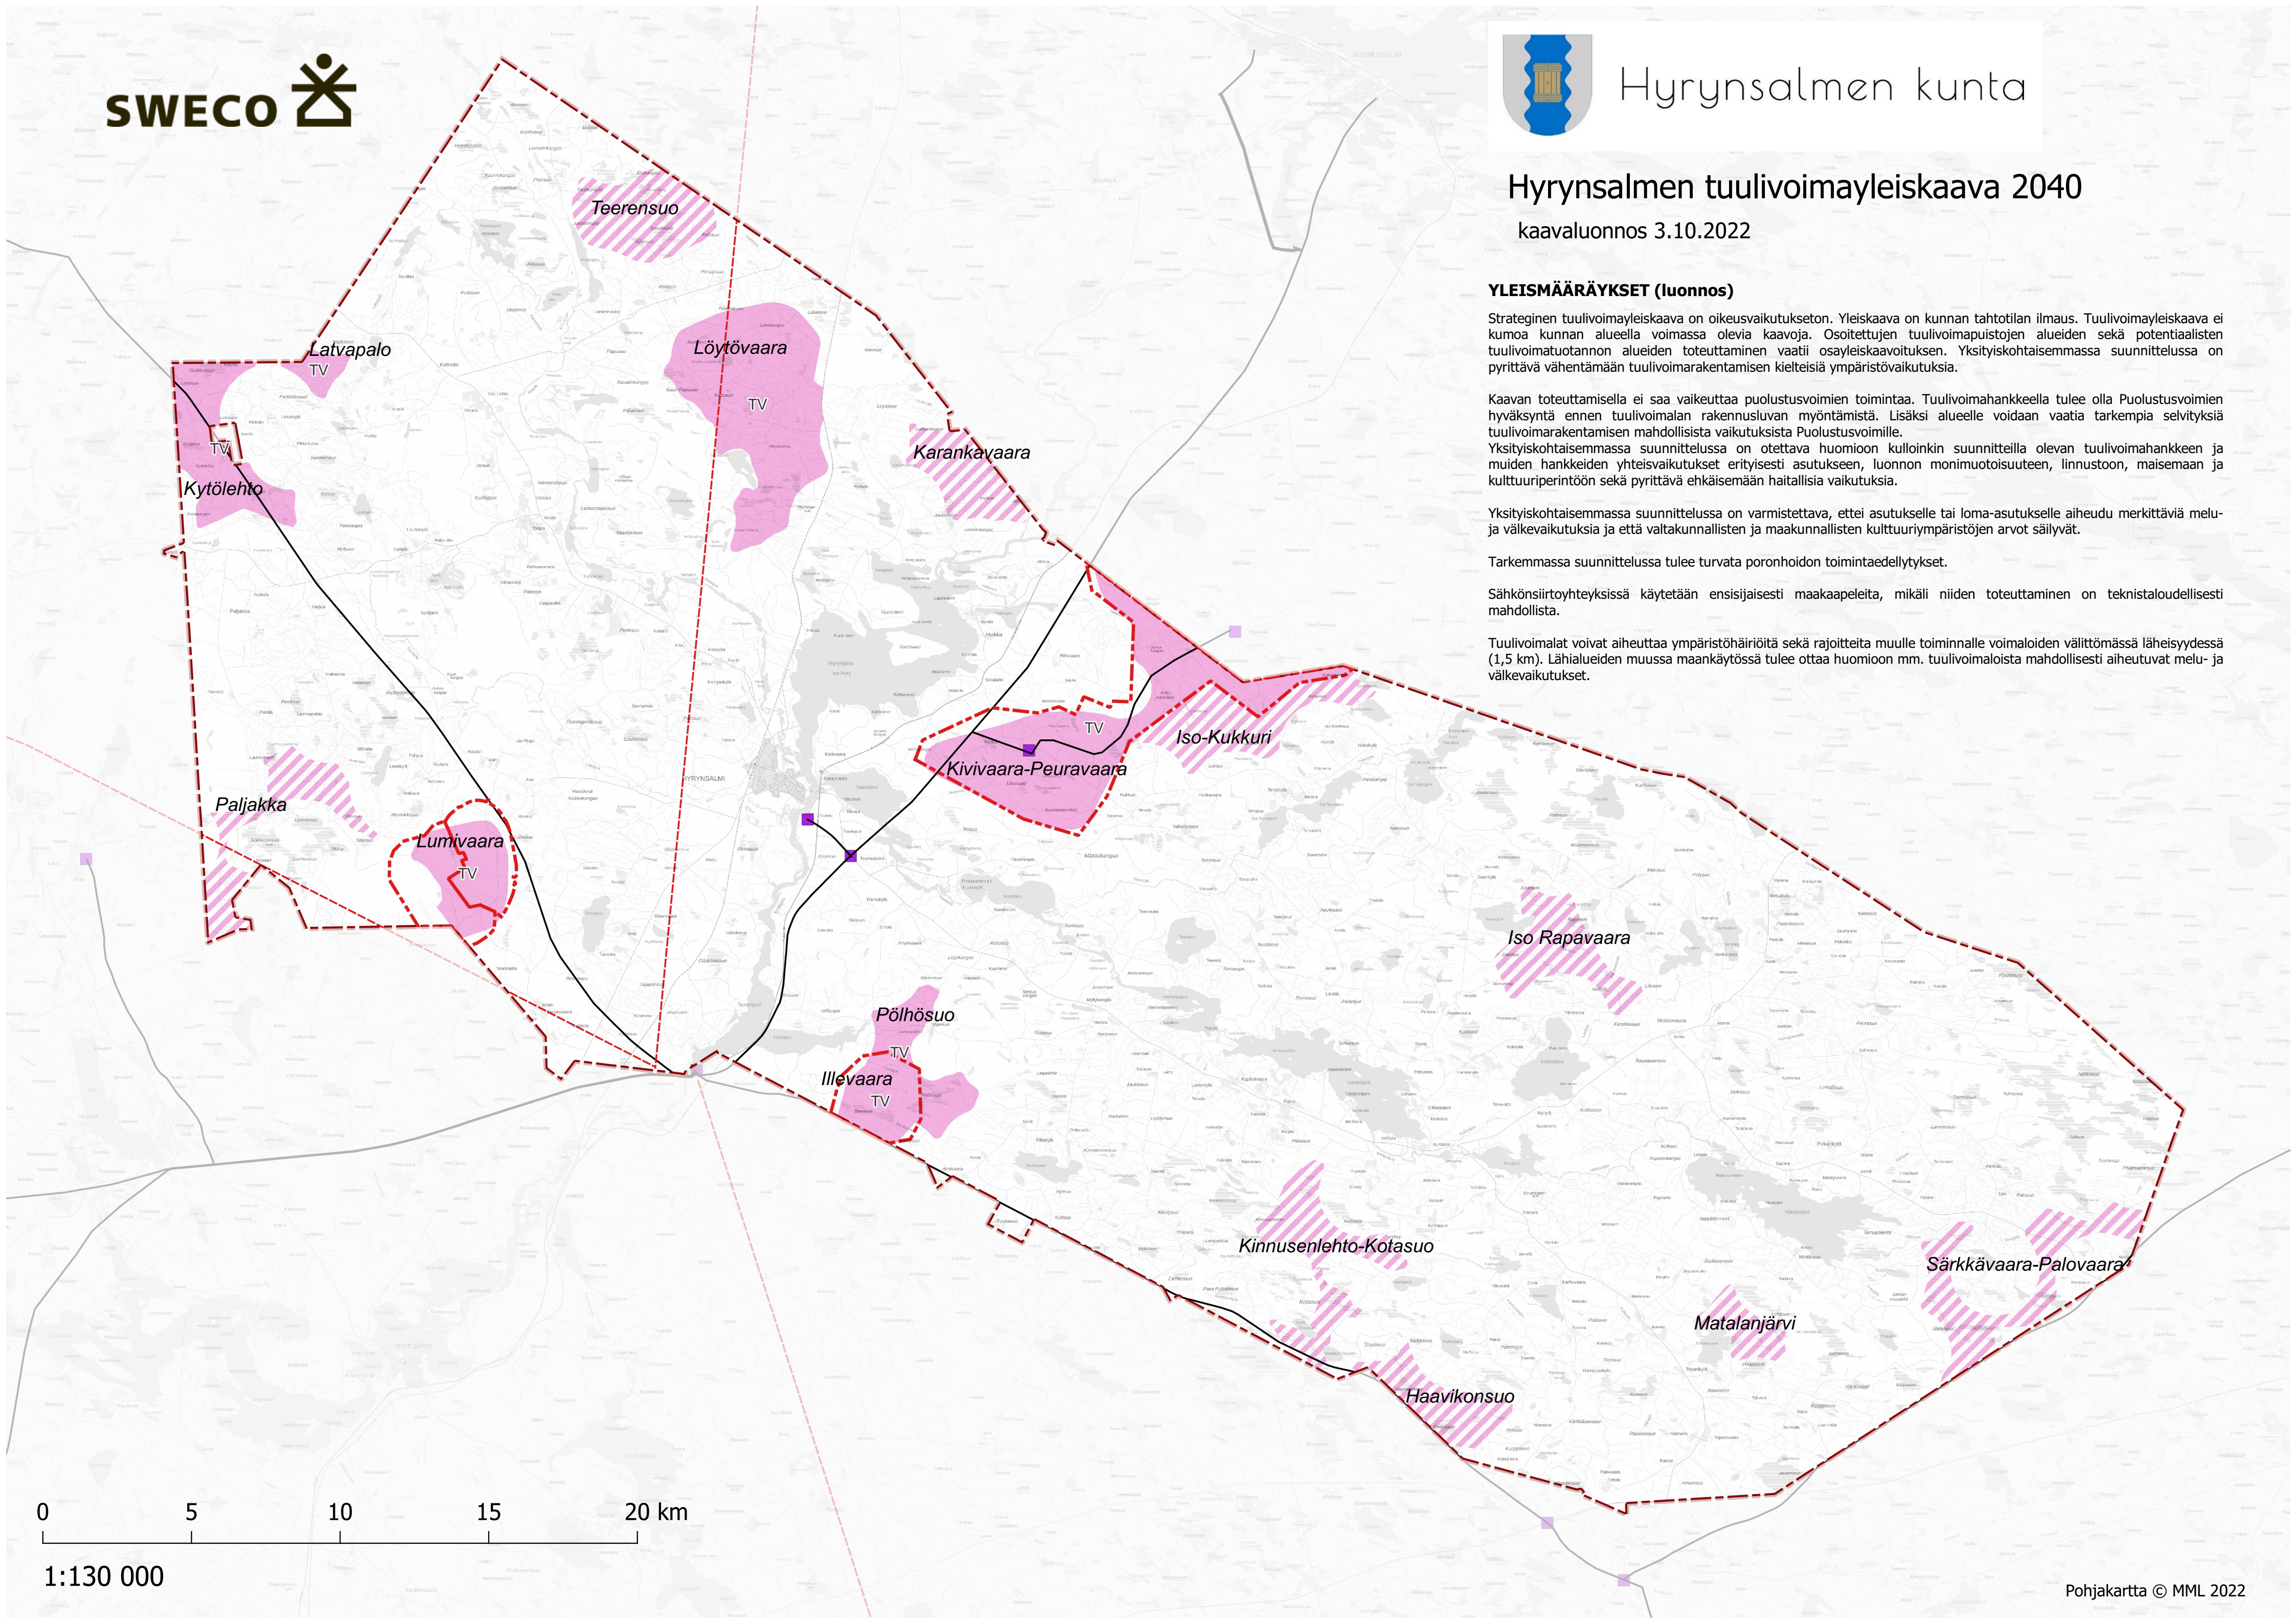

0 5 10 15 20 km

1:130 000

MERKINNÄT JA MÄÄRÄYKSET (luonnos)

	YLEISKAAVA-ALUEEN RAJA
	Osayleiskaava-alueen raja
	Alueella on voimassa oleva osayleiskaava, jonka perusteella alueelle voidaan toteuttaa tuulivoimapuisto.
	TUULIVOIMALOIDEN ALUE
	Merkinnällä on osoitettu yleispiirteisten selvitysten perusteella alueita, jotka soveltuvat tuulivoimatuotannolle. Tuulivoimaloiden lukumäärä ja sijoittelu määritellään yksityiskohtaisemman suunnittelun yhteydessä.
	Alueelle voidaan soveltuvilta osin sijoittaa myös muuta uusiutuvaa energiantuotantoa, kuten aurinkovoimaa. Tuotannon toteuttamismahdollisuudet ja toteuttamisen vaikutukset tulee selvittää riittäväällä tarkkuudella yksityiskohtaisemmassa suunnittelussa.
	Alueella ennen kaavan voimaan tuloa ollut toiminta voi jatkua, kunnes alueelle toteutetaan tuulivoimaloita.
	Toiminnan päätyttyä alue tulee ennallistaa.
	Aluekohtaiset määräykset (täydentyy):
	Kivivaara-Peuravaara
	Lumivaara
	Illevaara
	Pölhösuo
	Kytölehto ja Latvapalo Yksityiskohtaisemman suunnittelun yhteydessä on pyrittävä vähentämään Ukkohallan matkailukeskukselle aiheutuvia kielteisiä vaikutuksia. Vaikutusten arvioinnissa on kiinnitettävä erityistä huomiota hankkeiden yhteisvaikutusten arviointiin.
	Löytövaara Yksityiskohtaisessa suunnittelussa on kiinnitettävä erityistä huomiota poronhoidon toimintaedellytysten turvaamiseen.

	POTENTIAALINEN TUULIVOIMATUOTANNON ALUE
	Merkinnällä on osoitettu ominaispiirteiltään sellaisia alueita, joille voidaan lähtökohtaisesti tutkia tuulivoimatuotannon sijoittamista.
	Alueiden hyödyntäminen vaatii tarkempia selvityksiä esimerkiksi maisemavaikutusten, puolustusvoimien toiminnan turvaamisen ja poronhoidon osalta. Tuulivoimaloiden lukumäärä ja sijoittelu määritellään yksityiskohtaisemman suunnittelun yhteydessä.

Aluekohtaiset määräykset (täydentyy):

Paljakka Yksityiskohtaisessa suunnittelussa on kiinnitettävä erityistä huomiota Paljakan luonnonpuistolle ja alueen ekologisille käytäville aiheutuvien vaikutusten lieventämiseen. Suunnittelussa on huomioitava naapurikuntien tuulivoimahankkeiden yhteisvaikutukset.
Teerensuo Yksityiskohtaisessa suunnittelussa on kiinnitettävä erityistä huomiota poronhoidon toimintaedellytysten turvaamiseen.
Karankavaara Yksityiskohtaisessa suunnittelussa on kiinnitettävä erityistä huomiota poronhoidon toimintaedellytysten turvaamiseen.
Iso-Kukkuri
Iso Rapavaara
Kinnusenlehto-Kotasuo
Haavikonsuo
Matalanjärvi
Särkkävaara-Palovaara

	Sähköasema
	Merkinnällä on osoitettu olemassa olevat sähköasemat.
	Olemassa oleva sähkölinja 110/400 kV
	Ohjeellinen uusi sähkölinja 400 kV